

## ARKUSZ WYCENY REGULATORA TEMPERATURY

PRZEDSTAWICIEL ..... Data ..... Nasz numer .....

KLIENT ..... Adres .....

Osoba kontaktowa ..... Tel. .... Fax..... E-mail.....

Całkowita liczba stref : .....

Ilość stref grzałek rozdzielacza: .....  MAKS. 3500W na strefę  
 W:.....

Zasilanie:.....  400V 3 F + N +  $\perp$

Ilość stref opasek grzejnych: .....  MAKS. 1200W na strefę  
 W:.....

240V 3 F + N +  $\perp$

240V F + N +  $\perp$  (maks. 2 strefy)

Ilość stref dysz: .....  MAKS. 1200W na strefę  
 W:.....

Inne : .....


Załączony schemat podłączenia do formy: .....

Długość kabla zasilającego:.....  Standardowa  
 Metrów: .....

Podłączenia do formy zgodnie ze standardami Thermoplay: .....

Długość kabla przyłączeniowego:.....  Standardowa  
 Metrów: .....

### SCHEMAT POŁĄCZEŃ DO FORMY ZGODNIE Z POTRZEBAMI KLIENTA

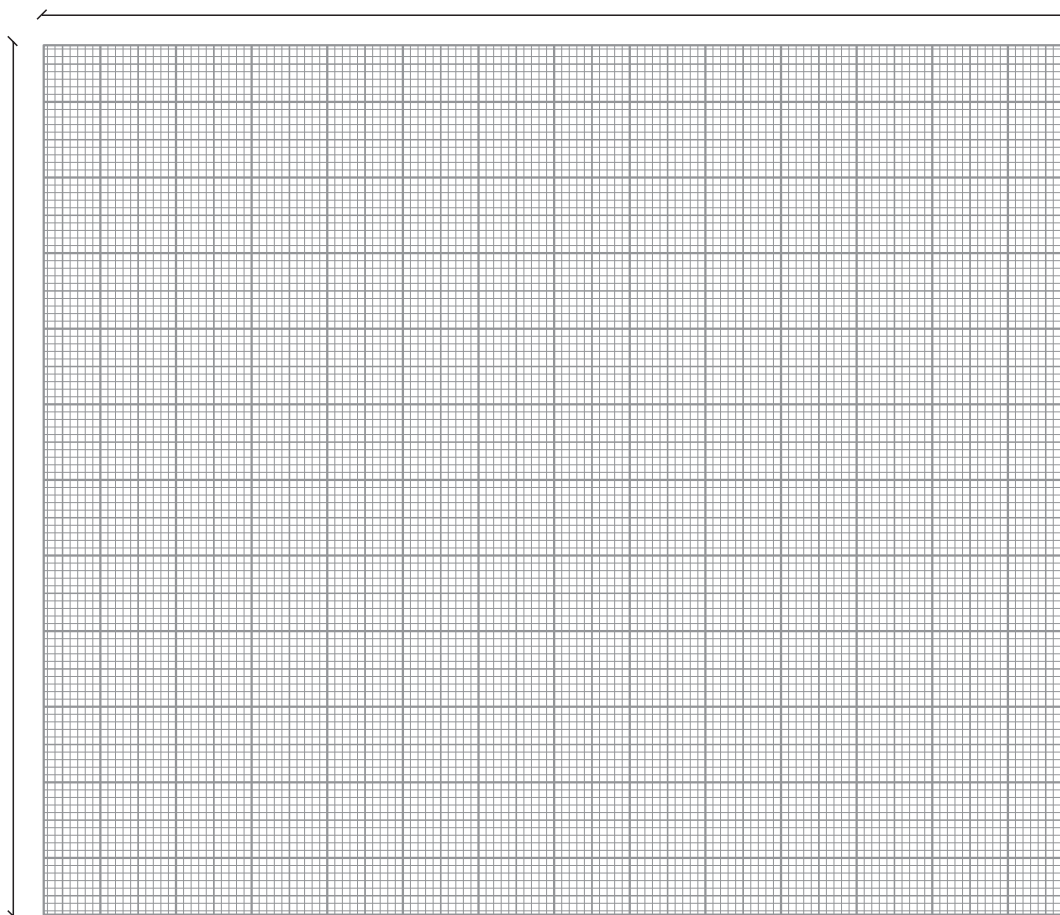

UWAGI: .....