THERMOPLAY
HotRunnerSystems
A business of BARNES GROUP INC

11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74
tel. 0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567
Internet: www.thermoplay.com
E-mail: thermoplay@thermoplay.com

БЛАНК ДЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПЫСКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ..... Дата ..... ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ .....

Контактное лицо..... Адрес .....

Тел. ..... Факс ..... E-mail .....

(1) РЕГУЛЯТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВПРЫСКА: ☐ от 3 до 8 зон ☐ от 9 до 16 зон

(2) СЭНСОРНЫЙ ЭКРАН: ☐ Да ☐ Нет

(3) POWER PACK (ГРУППА КЛАПАНОВ): ☐ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ☐ monostable ☐ bistable

☐ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (Макс.16 bar) N. ..... клапана

(4) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД объем до 25 l/min., 40 bar ☐ Да ☐ Нет

(5) ОПЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ШНЕКА ☐ Да ☐ Нет

(6) ОПЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЕСС-ФОРМЫ (4 ТЕРМОПАРЫ) ☐ Да ☐ Нет

ОПЦИЯ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА:
усилитель давления (код. E18240) с аккумулятором 5 л. ☐ Да ☐ Нет

НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛИНЫ ПРОВОДОВ:
A: .....
B: .....
C: .....

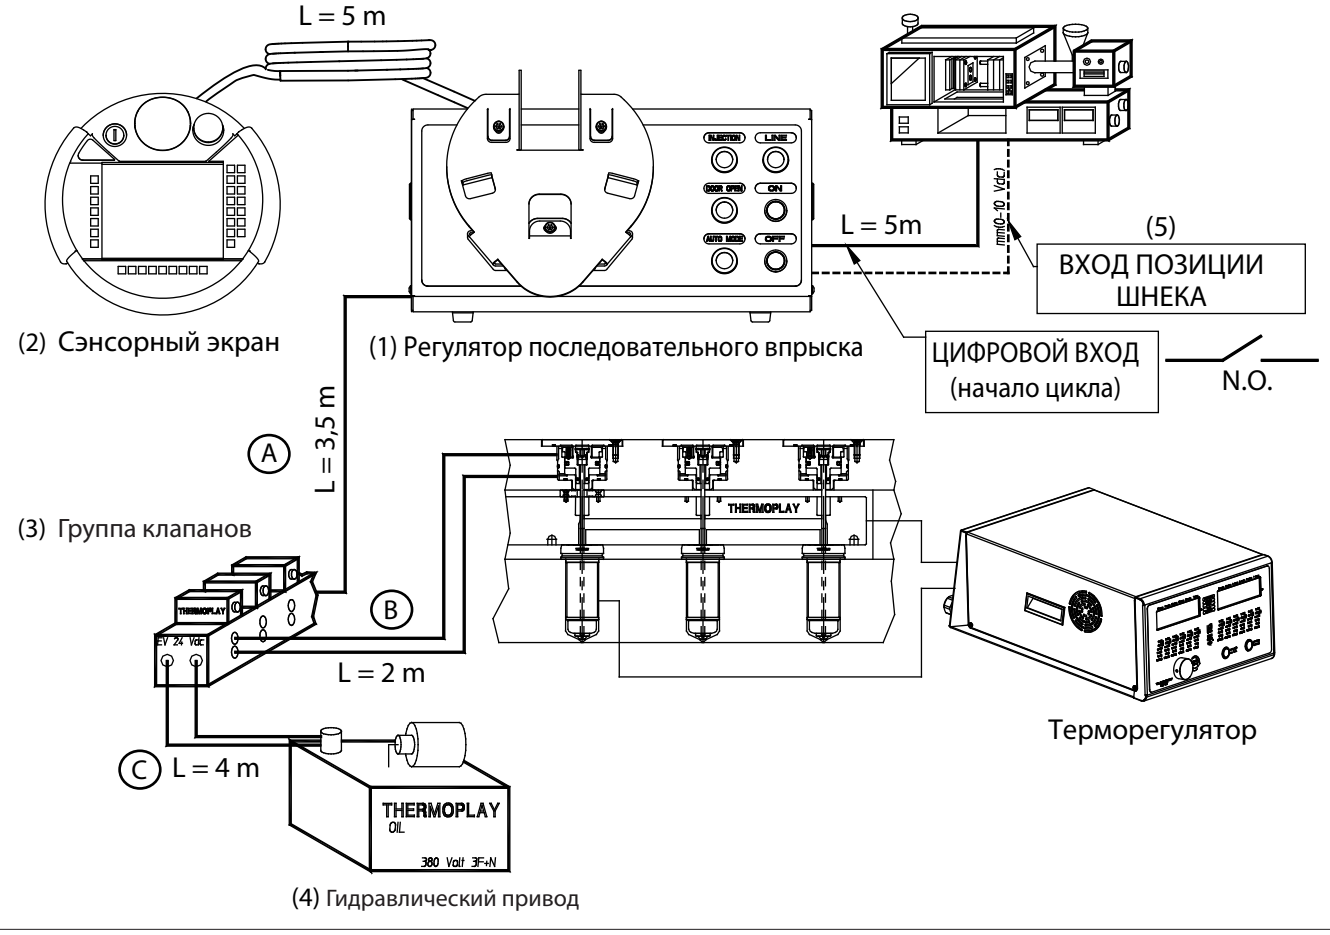

ЗАМЕТКИ: .....

.....

Send Print

Edition 10/2012 - Выпуск 10/2012