

ANFRAGE TEMPERATUR-REGELGERÄT

VERTRETUNG Datum Kunde
 Ansprechpartner Adresse
 Tel. Fax e-Mail

Gesamtanzahl der Heiz- und Regelkreise:

Anzahl der Heizkreise im Verteilerblock: MAX 3500W pro Zone
 W:.....

Anzahl der Heizbänder:..... MAX 1200W pro Zone
 W:.....

Anzahl der Düsenheizkreise..... MAX 1200W pro Zone
 W:.....

Kabellänge: Standard
 Meter:.....

Kabellänge für Verteilerblock:..... Standard
 Meter:.....

Strom..... 400V 3 F + N + $\frac{1}{\equiv}$

240V 3 F + N + $\frac{1}{\equiv}$


240V F + N + $\frac{1}{\equiv}$ (max 2 Zonen)

Sonstige.....

Weitere Anlagen für den Heißkanal:

Anschlußplan nach Thermoplaststandard:

ANSCHLUSSPLAN NACH KUNDENWUNSCH:

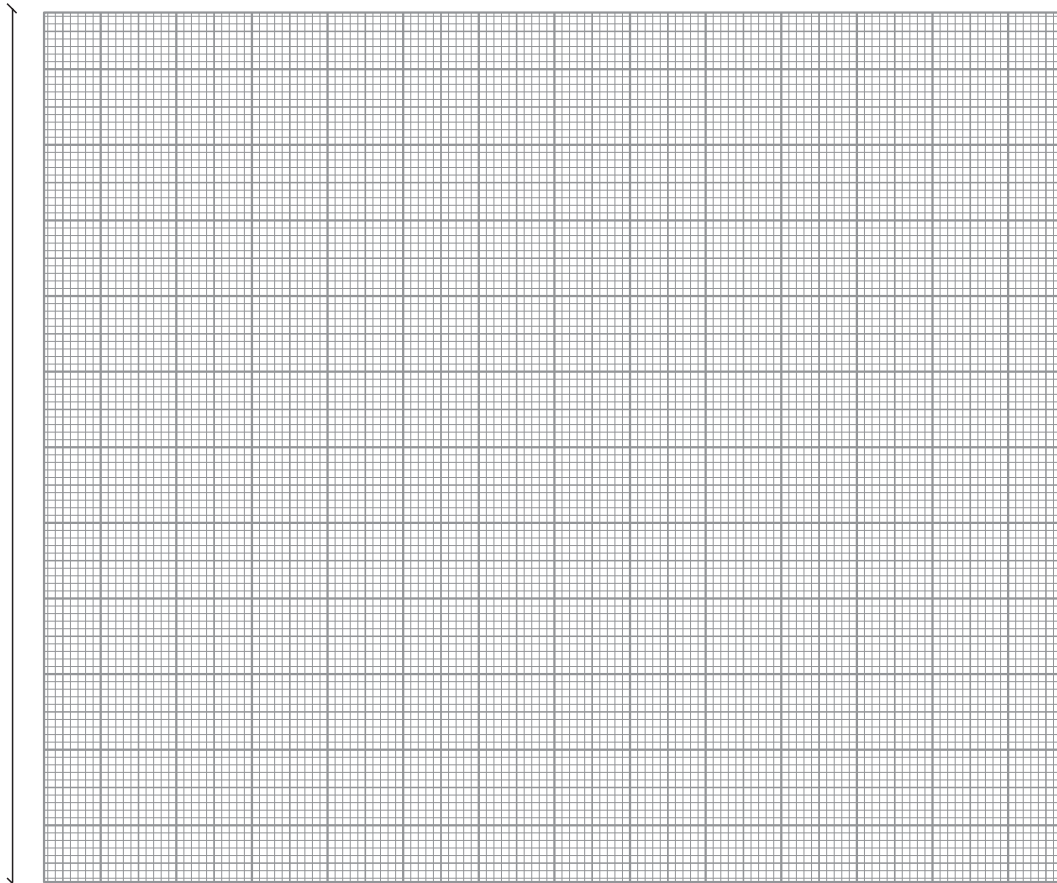

BEMERKUNGEN: