

温度控制记录工作表

代理商 日期 客户

联系人 地址

电话 传真 电子邮件

区域总数:

热流道区域数量:

加热器组区域数量

喷嘴区域数量:

主电源电缆长度:

模具连接电缆长度:

每区最大功率3500W

W:

每区最大1200W

W:

每区最大1200W

W:

标准

米:

标准

米:

补充电

400V Δ 3 F + N + $\frac{1}{\text{PE}}$

240V Δ 3 F + $\frac{1}{\text{PE}}$


240V F + N + $\frac{1}{\text{PE}}$ (最多2个区域)

其它

附上模具连接图:

附上Thermoplay 标准的连接方案:

客户需要的模具连接方式

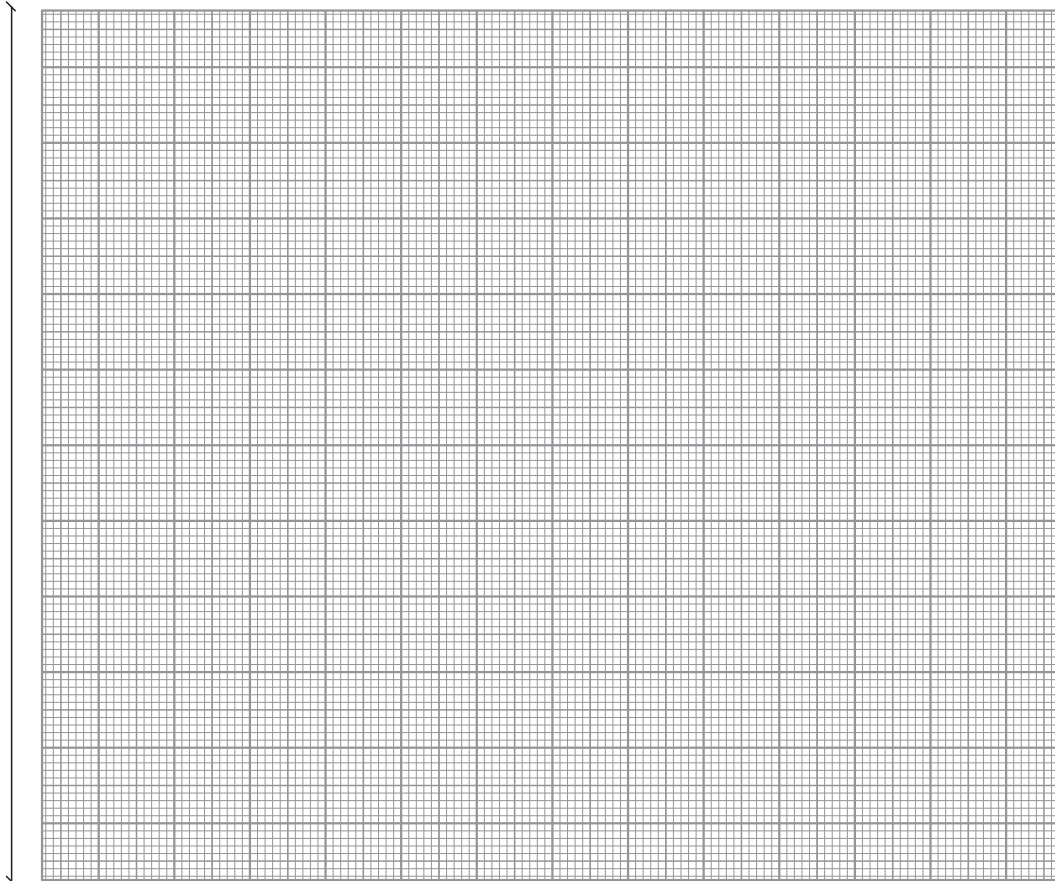

备注:

.....